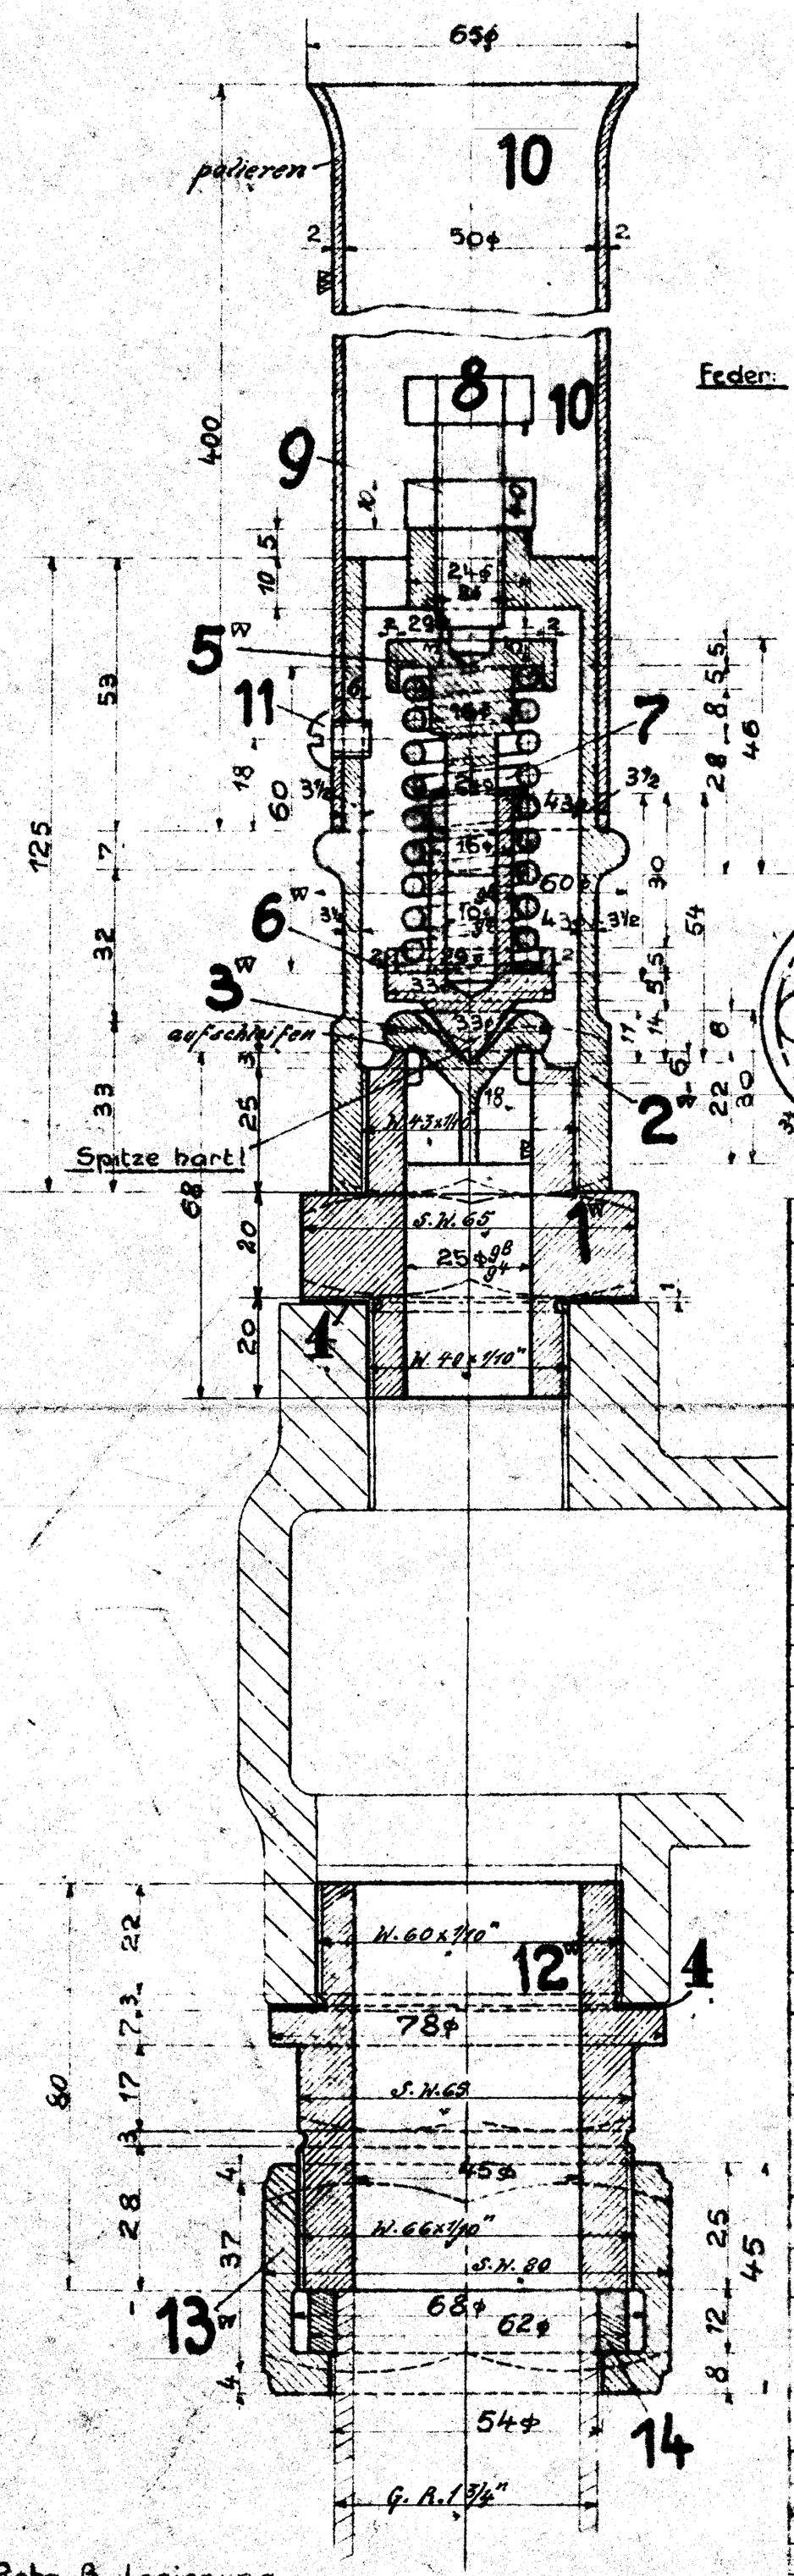

Feder: Drahtstärke 5 mm ϕ; Mittl. Durchm. 24 mm
Länge bei einer Belastung von 196 kg · 60 mm

Das Ventil ist auf einen Druck von 4 kg/cm² zu regulieren!

Alle sichtbaren Rotgußteile blank polieren!

			20				
			19				
			18				
			17				
			16				
			15				
	1	Rundring	14	Cu			PI
✓	1	Überwurfmutter	13	R.G.	F 30186		
	1	Stutzen	12	R.G.	D 16986		
	3	Halbrundschraube 1/4"	11	St. 38.13			
	1	Schornstein	10	Cu			
	1	Sechskantgegenmutter 1/2"	9	St. 38.13			
	1	Sechskantstellschraube 1/2"	8	St. 38.13			
	1	Feder	7	St. 70.11			
	1	Unterer Teller	6	St. 37.12			PI
	1	Oberer Teller	5	St. 37.12			
	2	Dichtung	4	Kling.			
	1	Ventil	3	•	Q 85136		
	1	Ventilaufsatz	2	•	Q 85[illegible]		FPI
	1	Stutzen	1	R.G.	D 1291[illegible]		

c b a Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell- oder Gesenk | Vorrichtungen | Stückzahlen

Hauptzeichnung an
2. Ausfertigung an
3. Ausfertigung an
4. Ausfertigung an 1/11/24. M

4.02 Dampfentnahmestutzen

Änderungen
Nr. | Art der Änderung | Name | Datum

26. 10. 28. A. Richter.
26/10/28 Thiery

Maßstab 1:1 | Ursprung 21254/88.

Rotguß-Legierung.

88 Teile Kupfer
10 " Bancazinn
2 " Phosphor (als Phosphorgerät)

W-Schlußschweiten

Sicherheitsventil zur Dampfheizung

1C-H.-T.-L.

Lichtpaus-Original 20654

26.03

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL
Abteilung L.B.III

Okt 1928